



GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)
VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende : Naam : ... Voornaam : ...
Vertegenwoordiger van de onderneming : ... B.T.W. nr: ...
Straat : ... Nr. : ... Bus : ...
Postcode: ... Gemeente : ... Tel: ... Fax: ...
(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma: ...
Adres + tel: ...)

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie

nieuwe installatie / nieuw-gedeelte van installatie (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna

in het gebouw gelegen te : Straat : ... Nr. : ... Bus : ... Verdieping: ...

Postcode nr : ... Gemeente : ...

Gasmeter merk: ... gasmeter nummer: 15980000

voor rekening van : Naam : ... Voornaam : ...

Straat : ... Nr. : ... Bus : ...

Postcode : ... Gemeente : ...

te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normen
NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002. Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op de
toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.
Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Vorbehouden aan de installateur:
Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben
[] ja [] neen
indien ja: Cerga nr: ...
Vorbehouden aan de DNB:
.....
.....
.....

Datum: 21.01.2013

Handtekening


Model 710628/12

Bijlage(n)

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort
(Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ...,
het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).

Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

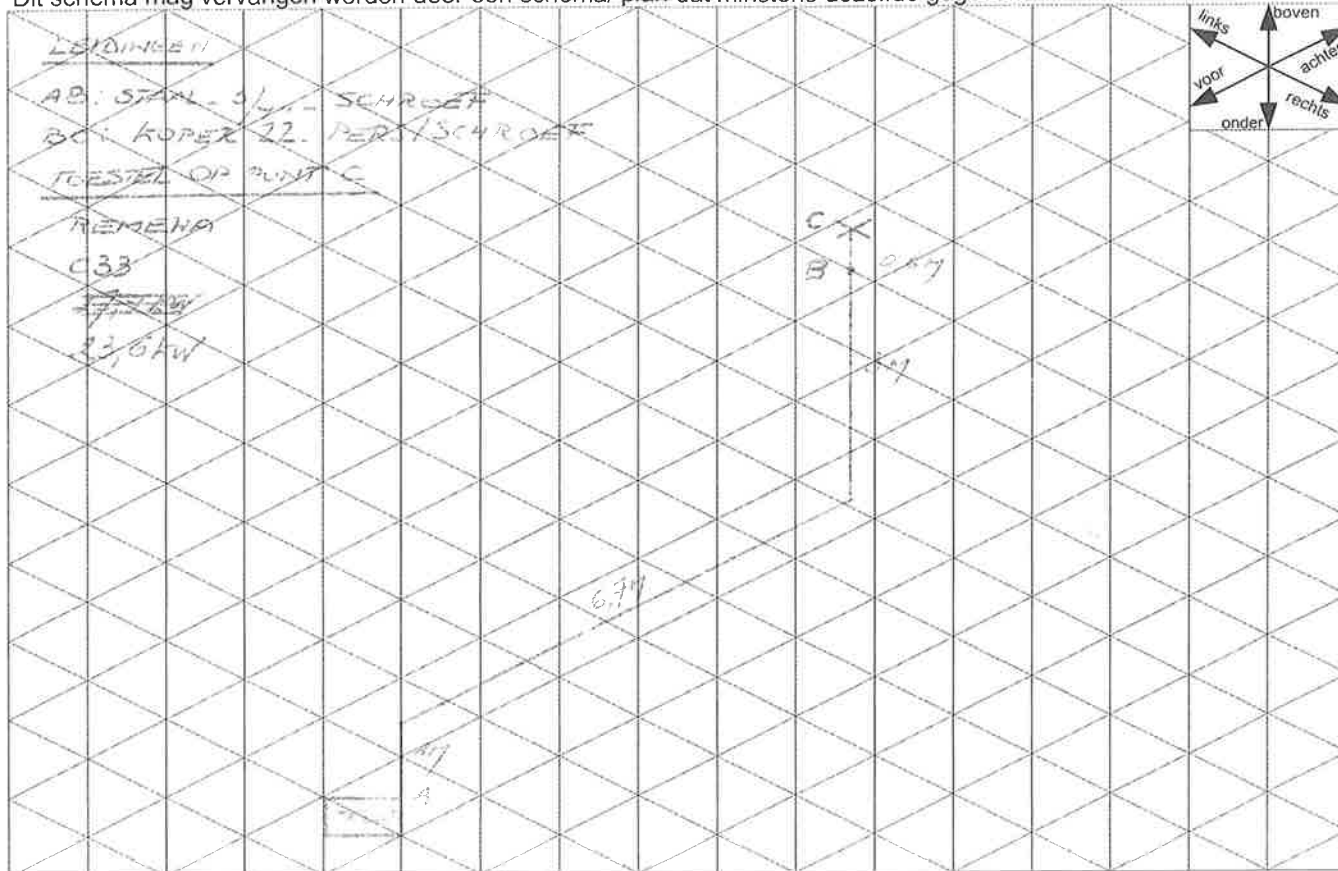

**Verslag van de tussenkomst
aan de gasmeetinstallatie**



Infrastructuurgebied:

<p align="center">Leveringsplaats</p> <p>Naam, voornaam:</p> <p>Straat: <u>Rynsele</u></p> <p>Nr.: <u>93</u> Bus:</p> <p>Postcode: <u>9882</u> Gemeente: <u>Aaften</u></p>	<p align="center">Eindafnemer (indien verschillend van leveringsplaats)</p> <p>Naam, voornaam:</p> <p>Straat:</p> <p>Nr.: Bus:</p> <p>Postcode: Gemeente:</p>
<p align="center">Gasmeter</p> <p>Meternummer: <u>2598 6068</u></p> <p>Metertype: <u>64 ITR</u></p>	<p align="center">Dichtheidsproef</p> <p>Meterstand na 10 min. : <u>0,173</u> m³</p> <p>Meterstand begin : <u>0,173</u> m³</p> <p>Debiet/10 min. : <u>0</u> liter</p>

De installatie werd in dienst gesteld

- De installatie is gasdicht.
- Er werd een klein gebrek aan dichtheid vastgesteld.
Door de indienststelling van de installatie verbindt de eindafnemer zich ertoe de definitieve herstelling zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap.
- Het toestel werd buiten dienst gesteld.

De installatie mag NIET in dienst worden gesteld

- Er werd een gebrek aan dichtheid vastgesteld. De meter mag pas na herstelling van de binnenleiding en een nieuwe positieve controle ervan door de uitvoerder worden geopend.
- Er werd een ernstige niet conformiteit met onmiddellijk gevaar vastgesteld.
Opmerking: dit vervangt niet de conformiteitscontrole door de installateur en/of een erkend controleorganisme.
- Er werd geen attest van conformiteit met de normen afgeleverd.
- Er is geen controleverslag van de keuring afgeleverd.
- De binneninstallatie ontbreekt.
- U was afwezig - neem contact op met de distributienetbeheerder.

Opmerkingen:

alles ok bijzondek

et
riet is me bekend dat ik volledig verantwoordelijk ben bij een ongeval als gevolg van een slecht werkende gasinstallatie. Hierbij verbind ik me er toe de definitieve herstelling van de vastgestelde gebreken zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren.

De installatie werd buiten dienst gesteld om administratieve reden wegens verhuizing

Een kopie van dit document:

- is overhandigd aan: de eindafnemer de afgevaardigde van de eindafnemer.
- is aan de gasmeter bevestigd.

<p align="center">Opgemaakt door de uitvoerder</p> <p>Naam, voornaam: <u>Steffen</u></p> <p>Datum: <u>24/9/13</u></p>	<p align="center">Voor ontvangst door de eindafnemer of zijn afgevaardigde</p> <p>Naam, voornaam: <u>D. Beck Rishu</u></p> <p>Adres: <u>andersons street 10</u> <u>Wille</u></p> <p>Hoedanigheid: - eigenaar/huurder - andere: <u>ambelidator</u></p> <p>Ik werd vooraf door de distributienetbeheerder ingelicht over de voorschriften terzake en ik bevestig dat de installatie sinds de sluiting van de gasmeter niet werd gewijzigd (bij het manueel openen van de gasmeter van een bestaande installatie).</p>
<p>Handtekening: <u>[Handwritten Signature]</u></p>	<p>Handtekening: <u>[Handwritten Signature]</u></p>

**... van de tussenkomst
de gasmeetinstallatie**



Infrastructuurgebied:

Leveringsplaats	Eindafnemer (indien verschillend van leveringsplaats)
Naam, voornaam:	Naam, voornaam:
Straat: <u>RISSE STRAAT</u>	Straat:
Nr.: <u>93</u> Bus:	Nr.: Bus:
Postcode: Gemeente: <u>Aalten</u>	Postcode: Gemeente:
Gasmeter	Dichtheidsproef
Meternummer: <u>25986068</u> ITR01	Meterstand na 10 min. : <u>00000</u> , <u>159</u> m ³
Metertype: <u>54</u>	Meterstand begin : <u>00000</u> , <u>159</u> m ³
	Debiet/10 min. : <u>0</u> liter

- De installatie werd in dienst gesteld:
- De installatie is gasdicht.
 - Er werd een klein gebrek aan dichtheid vastgesteld.
Door de indienststelling van de installatie verbindt de eindafnemer zich ertoe de definitieve herstelling zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap.
 - Het toestel werd buiten dienst gesteld.
- De installatie mag NIET in dienst worden gesteld:
- Er werd een gebrek aan dichtheid vastgesteld. De meter mag pas na herstelling van de binnenleiding en een nieuwe positieve controle ervan door de uitvoerder worden geopend.
 - Er werd een ernstige niet conformiteit met onmiddellijk gevaar vastgesteld.
Opmerking: dit vervangt niet de conformiteitscontrole door de installateur en/of een erkend controleorganisme.
 - Er werd geen attest van conformiteit met de normen afgeleverd.
 - Er is geen controleverslag van de keuring afgeleverd.
 - De binneninstallatie ontbreekt.
 - U was afwezig - neem contact op met de distributienetbeheerder.

Opmerkingen: ROOD LICHT / Binnenleiding
niet aangevoelt geen TSTUK OP Binnenleiding.

Het is me bekend dat ik volledig verantwoordelijk ben bij een ongeval als gevolg van een slecht werkende gasinstallatie. Hierbij verbind ik me er toe de definitieve herstelling van de vastgestelde gebreken zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren.

De installatie werd buiten dienst gesteld Om administratieve redenen Wegens verhuizing

Een kopie van dit document:
 is overhandigd aan: de eindafnemer de afgevaardigde van de eindafnemer.
 is aan de gasmeter bevestigd.

Opgemaakt door de uitvoerder	Voor ontvangst door de eindafnemer of zijn afgevaardigde
Naam, voornaam: <u>[Handwritten Signature]</u>	Naam, voornaam:
Datum: <u>19-8-2013</u>	Adres:
	Hoedanigheid: - eigenaar/huurder - andere:
	Ik werd vooraf door de distributienetbeheerder ingelicht over de voorschriften terzake en ik bevestig dat de installatie sinds de sluiting van de gasmeter niet werd gewijzigd (bij het manueel openen van de gasmeter van een bestaande installatie).
Handtekening: <u>[Handwritten Signature]</u>	Handtekening:

1ste ex.: Eandis - 2de ex.: Eindafnemer

1000031 - AL 31-F01v.05 - 08/2006