

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Rijsestraat 23 te 9880 Aalter
 Naam eigenaar
 Adres eigenaar
 Type object Eengezinswoning
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie nieuw
 Doel onderzoek in dienststelling



Het onderzoek is verricht op 19/08/2013 volgens artikel art 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	2 x 230 (2f)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	lus	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
\varnothing voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	14

Metingen

Ra / Zs (Ω)	2,5 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatieweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na 2000
 Voor de omschrijving van de installatie zie schema's
 Het badkamermeubilair was tijdens de controle nog niet aangebracht.
 Het keukenmeubilair was tijdens de controle nog niet aangebracht.
 De verlichtingsarmaturen waren tijdens de controle niet aangebracht.

Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 19/8/2038, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 19/8/2013

Naam agentonderzoeker: Davy Defour

Handtekening:



19/8/13


Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rijsestraat lot 21 9880 Aalter

<p><i>SIN 21 2000</i> <i>Algemeen Elektriciteit</i></p> <p>Installeator: Naam: De Witte Sijn Adres: Neuman 22 9880 Aalter www.elektricienwittesijn.be</p> <p style="text-align: right;"><i>Dw</i></p>	<p>Keurder:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> KEURTFCH VZW</p> <p>Naam: SOL Adres: RIJSESTRAAT 11 BERENRECHT DAVY DEFOUR</p> <p style="text-align: right;"><i>19/8/73</i></p>	<p>Eigenaar: Naam: Adres:</p>
---	---	---------------------------------------


- A: verlichting beneden
- B: Verlicht boven
- C: stopcontacten living
- D: stopcontacten living kant keuken
- E: keuken
- F: combi
- G: slaapkamers vooraan
- H: Slaapkamers achteraan
- I: Koekplaat
- J: badkamer
- K: wasmachines
- L: droogkast
- M: centrale verwarming
- N: pomp + stopcontact aan kast garagepoort

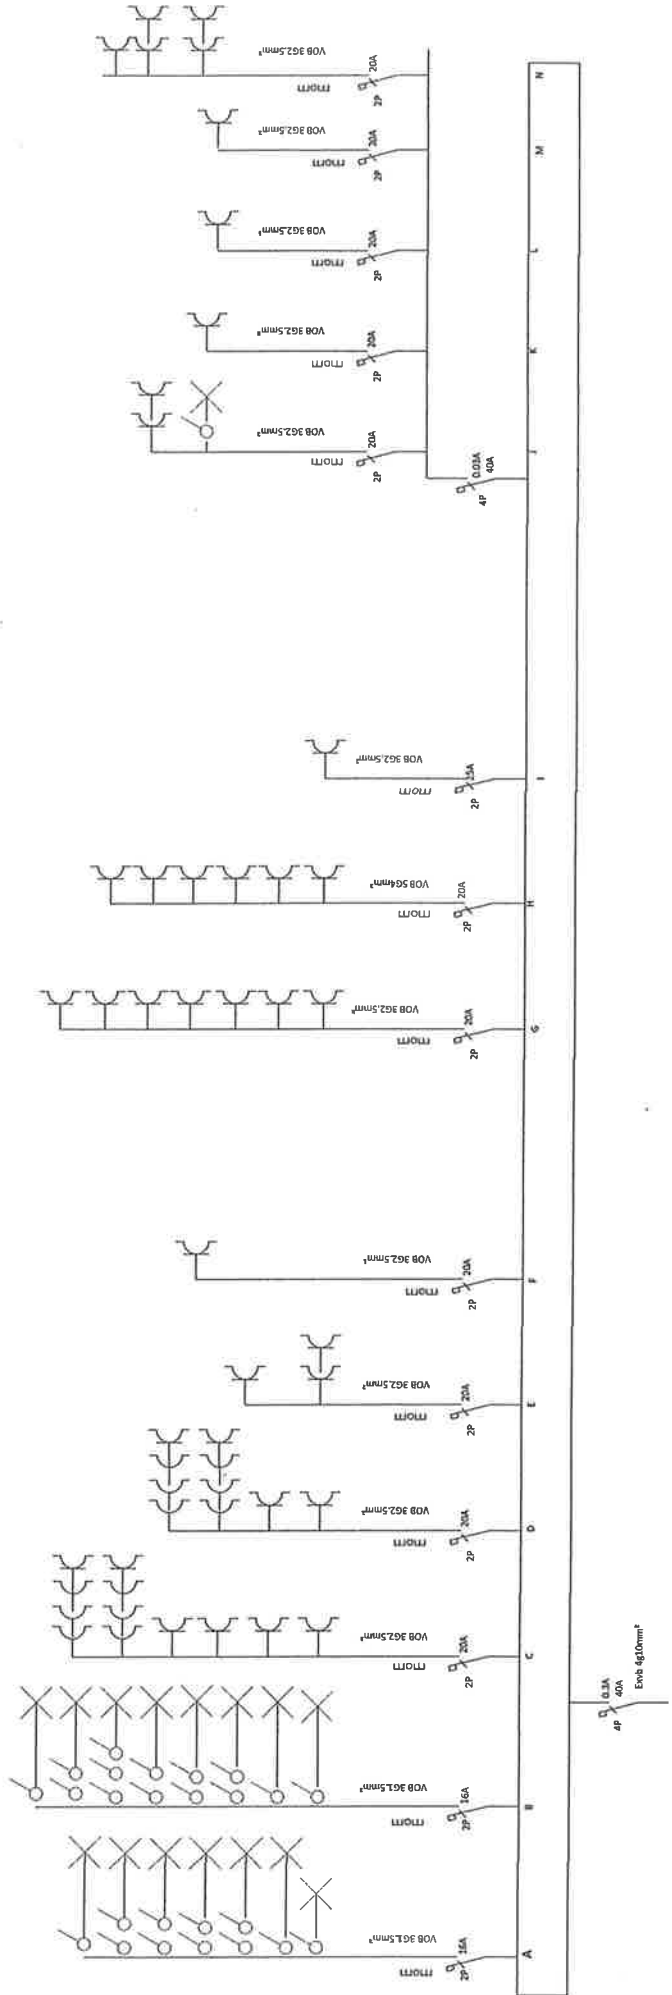


Rijsestraat lot 21 9880 Aalter

	<input checked="" type="checkbox"/>	KEURFICH VZW Koningin SOLFERVOOSTR 11 BERENWEGHT DAVY DEFOUR	Eigenaar: Naam: Adres:
--	-------------------------------------	--	------------------------------

Naam: De Witten Sph
Adres: Rosdam 22 9880 Aalter
www.alektrifichvzw.be

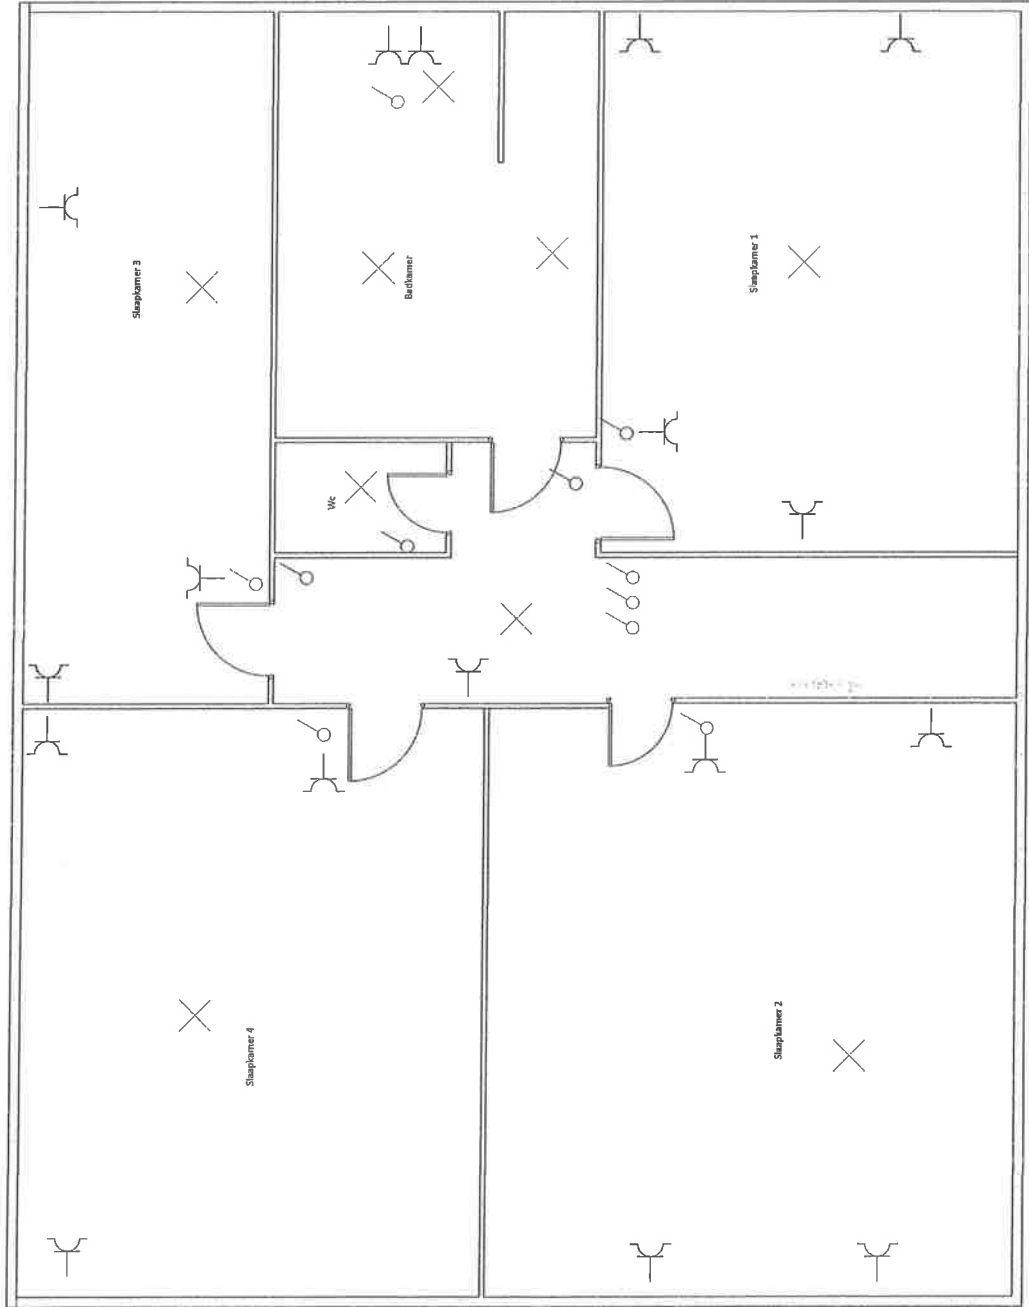

Rijsestraat lot 21 9880 Aalter

 Stip D'Azam Algemeen Electricist	<input checked="" type="checkbox"/>	Keurteck XYZW	Eigenaar: Naam: Adres:
Installateur: Naam: De Wiers Sijp Adres: Herenweg 30 9880 Aalter Btw: BE0384.000.563 www.stipdazam.be		SOMERONOSTR 11 BERENDRECHT DAVY DEFOUR	

